

Технические характеристики ВА07А-450LA-2 У2

1	Номинальная мощность, кВт	315
2	Номинальное напряжение питающей сети, В	6000
3	Номинальная частота питающей сети, Гц	50
4	КПД, %	95
5	Тип взрывозащиты	1Ex d IIB T4 Gb
6	Коэффициент мощности	0.91
7	Номинальный ток, А	35.05
8	I_p/I_n	7
9	M_p/M_n	1.2
10	M_{max}/M_n	3.1
11	Номинальная скорость вращения, об/мин	3000
12	Схема соединения обмоток статора	Y
13	Момент инерции ротора электродвигателя, кг*м ²	4.6
14	Допустимый момент инерции механизма, кг*м ²	38
15	Режим работы	S1
16	Способ охлаждения	IC411
17	Смазка подшипников	SKF LGWA 2
18	Передний подшипник	6317
19	Задний подшипник	6317
20	Класс нагревостойкости изоляции	F
21	Степень защиты	IP54
22	Монтажное исполнение	IM1001
23	Терморезистивные датчики температуры подшипников	НСХ 50М – 2 шт.
24	Терморезистивные датчики температуры обмотки статора	НСХ 50М – 6 шт.
25	Климатическое исполнение	У2 (от -45°С до +40°С)
26	Токоизолированное износостойкое напыление подшипниковой шейки	Да
27	Масса, кг ±15%	2210

Согласовано:

должность подпись Ф.И.О.



Изм	Лист	№ докум	Подп	Дата
-----	------	---------	------	------


ВА07А-450LA-2 У2

Лист

1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------


Габаритный чертёж ВА07А-450ЛА-2 У2

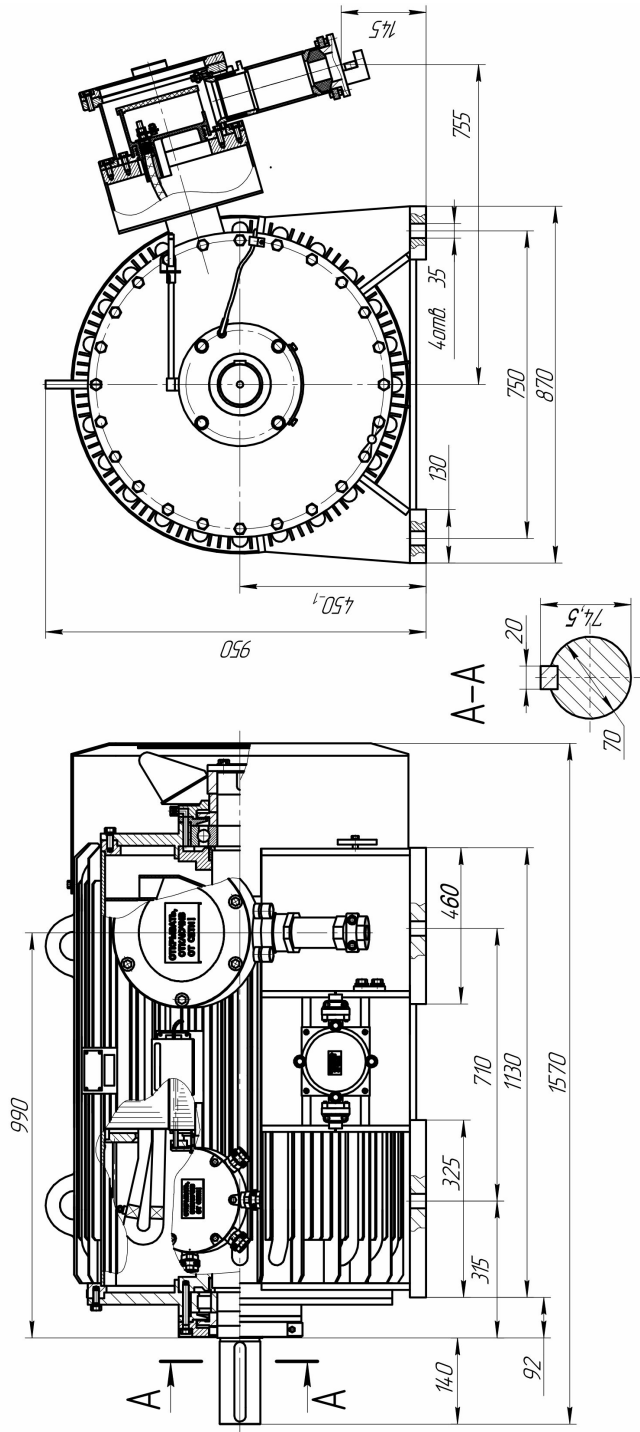

* В отсутствие характеристик нагрузки приводимого механизма, заказчик сам несет ответственность за выбор электродвигателя.

* Чертеж только для предварительного рассмотрения. Габаритные размеры и технические характеристики будут уточняться в ходе детального проектирования. Допуски на отклонения технических характеристик согласно ГОСТ 60034-1-2014.

Согласовано:

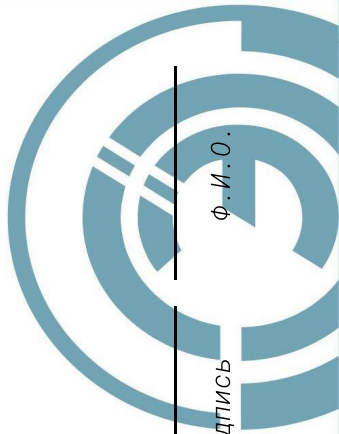

Должность

Подпись

Ф.И.О.

Изд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инж. №	Инд. № подл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инж. №	Инд. № подл.	Подп. и дата
2				

ВА07А-450ЛА-2 У2